


PASĀKUMI INŽENIERKOMUNIKĀCIJU AIZSARDZĪBAI

ŠĶĒRSOJUMS ar KABELI vai vairākiem KABELIEM

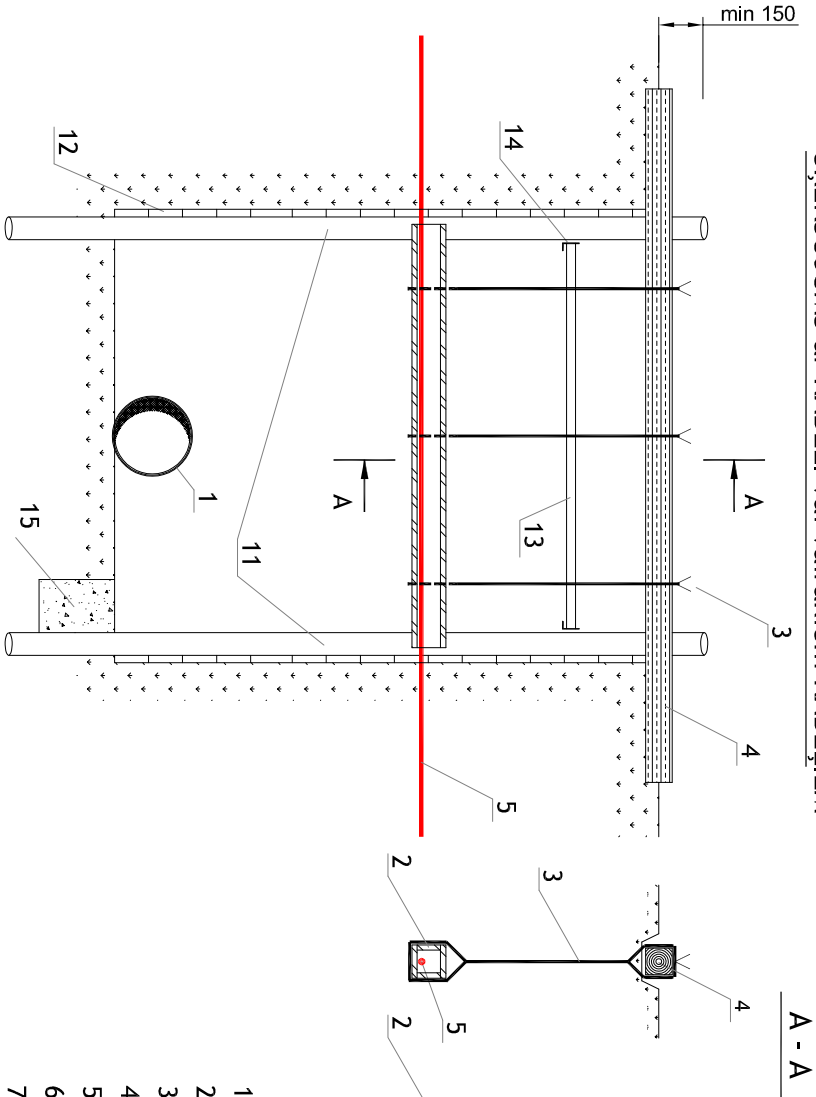


A - A

APZĪMĒJUMI

- 1 - IEBŪVĒJAMĀIS CAURUĻVADS
- 2 - DĒĻU vai VAIROGU KASTE
- 3 - SAVĪTS STIPRINĀJUMS
- 4 - BAĻĶIS vai BALSTBRUSA
- 5 - KABELIS
- 6 - PALIKTNIS
- 7 - U - PROFILS
- 8 - T - PROFILS
- 9 - STIPRINĀJUMA APAUŠZELZS STIENIS ar APTVERI un UZGRIEZŅIEM
- 10 - ESOŠAIS CAURUĻVADS
- 11 - TĒRAUDA CAURULES Ø200 vai SĪKBAĻĶI Ø150 līdz 200 mm
- 12 - GRUNTS NOGĀZES STIPRINĀJUMA DĒĻI (VAIROGI)
- 13 - SPRAISLIS
- 14 - SAITES
- 15 - ŪDENS UZTVERES PRIZMA (aizpildīta ar vīdēji rupju granti)

Sija (sliede)

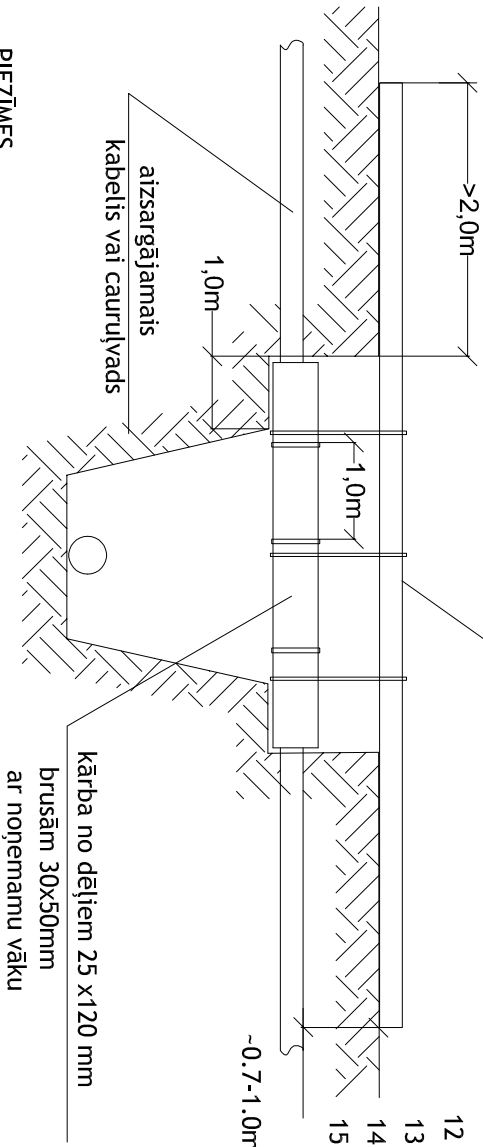


PIEZĪMES

Inženierkomunikāciju aizsardzībai, šķērsojot tos ar ūdensvada/kanalizācijas trasi, jāveic sekojošais:

- a) dabā jānosprauž ūdensvada/kanalizācijas trase;
- b) klātesot attiecīgo komunikāciju dienestu pārstāvjiem jāprecizē inženierkomunikāciju izvietojums dabā;
- c) vietās, kur būvgrāvis šķērso komunikācijas, to nostiprināšana jāveic saskaņā ar tīklu dienestu atbildīgo speciālistu norādījumiem;
- d) rokot tranšeju ar lāpstām, esošie elektrības kabeļi un telefona kanalizācija nostiprināma ar dēļiem un trosi;
- e) posmos, kur parādās gruntsūdens, jāveic atsūkņošānu.
- f) kabeļu šķērsojuma vietās minimālais vertikālais attālums 0.5m, ja mazāks (bet ne vairāk kā 0.25m) tadkabeļus iebūvēt šķeltajās aizsargčaulās 2.0m uz katru pusi no šķērsojuma vietas.

SEGUMU ATJAUNOŠANA


SEGUMA ATJAUNOŠANAS ROBEŽA

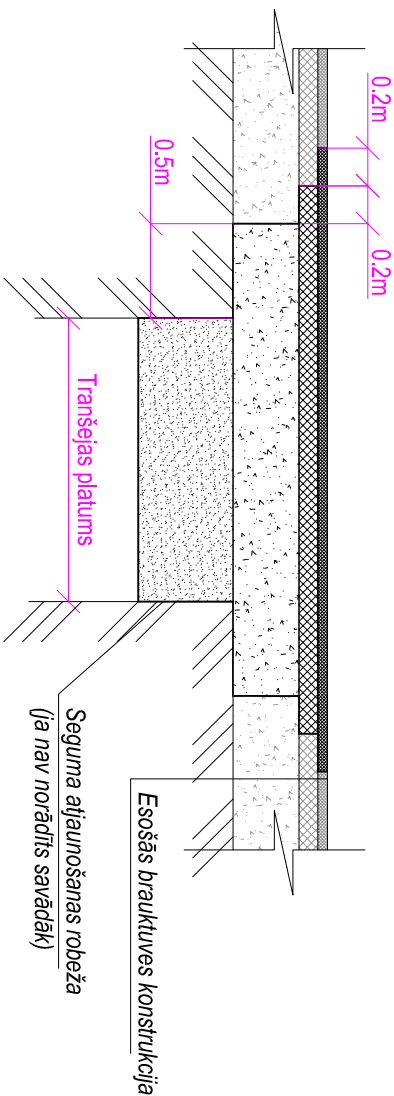

Esošās brauktuves konstrukcija


Seguma atjaunošanas robeža (ja nav norādīts savādāk)

ASFALTSEGUMA ATJAUNOŠANA

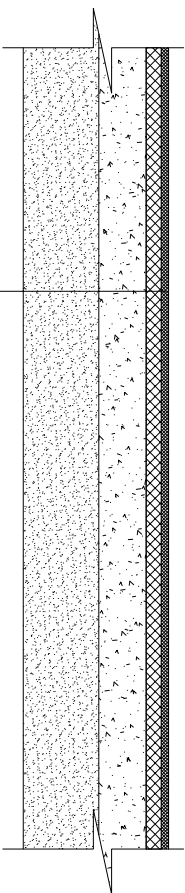

- Asfaltbetona dilumkārtā (virskārtā) AC 11 surf, h= 4cm
- Asfaltbetona izlīdzinošā apakškārtā ACB 22, h=6cm
- Šķembu maisījums (frakc. 5-45 mm), h=30.0cm
- Pieviests smilts-grants maisījums (filtrācijas koef. > 1m/dm) tranšējas aizbērumam

ZĀLĀJA ATJAUNOŠANA

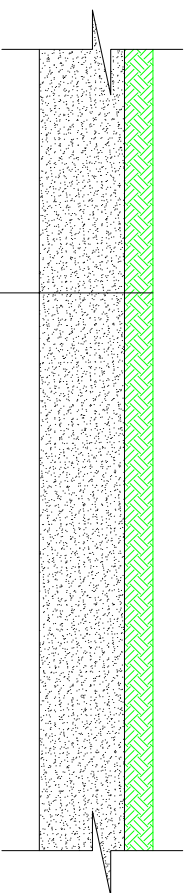

- Meiņzemes apbērumus ar zāļu sēklām h=15.0cm
- Dabīga grunts vai pieviesta smilts tranšējas aizbērumam

SIA "ASKELUM" Reģ.Nr. 42403046088 Būvkomersanta reģ.Nr. 15317 "Kainīji", Kolna Ančupāni, Vērēnu pag., Rēzeknes nov. Tel.: 28652775 et-projekts@inbox.lv				Posūtītājs: SIA "BALTIKS EAST" Reģ.Nr. 42402000437 Zilupes iela 111, Rēzekne, LV-4601			
Ainats:		Vārds, uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Objekts: Ūdensvada pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai Zilupes iela 111, Rēzeknē		
UKT sadalās vad. Sert.Nr. 3-01470		Ivetā Sviķša		06.2025.	Rasējums: Posākumi inženierkomunikāciju aizsardzībai Segumu atjaunošana		
Izstrādāja		Jānis Laizāns		06.2025.			
					Posūtījuma numurs:	Stadija:	Marķa:
					B/M	BP	UKT
					Lapa:	Lapas:	Lapas Nr.
					UKT-6		